

Guide de l'utilisateur nº 40226
Module de base six zones StatLink®

Schéma électrique pour une zone :

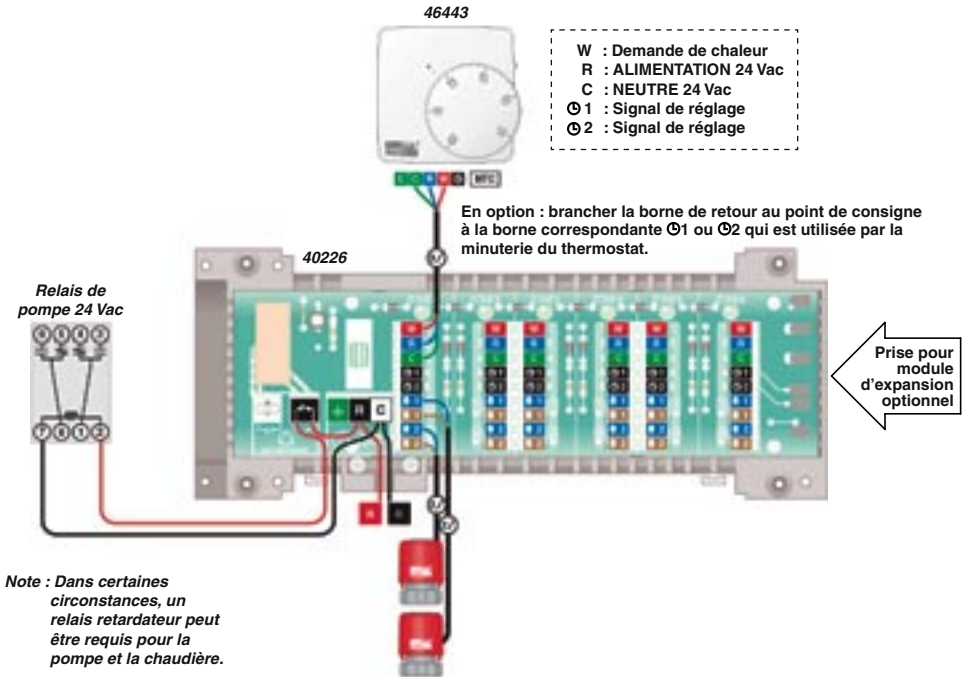

Note : Dans certaines circonstances, un relais retardateur peut être requis pour la pompe et la chaudière.

Schéma mécanique

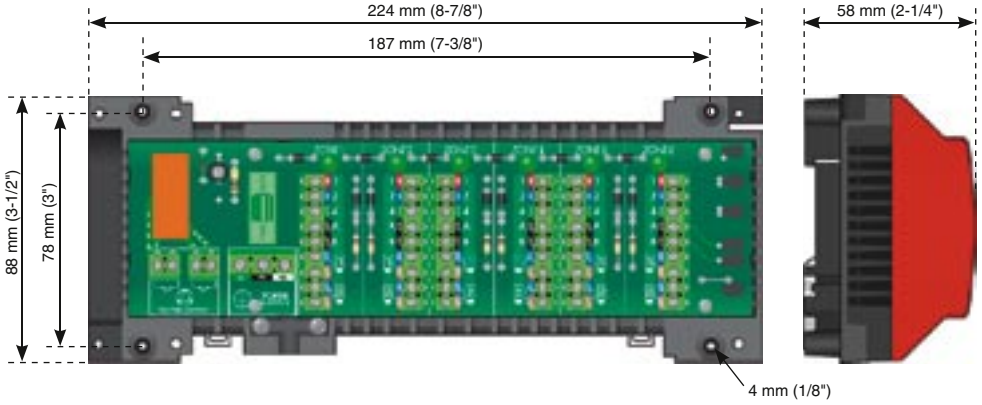

Guide de l'utilisateur nº 40226
Module de base six zones StatLink®



Description


Le module de base six zones StatLink® est complet avec toutes les connexions électriques principales pour un système de chauffage de plancher hydronique. Ce module peut être monté sur une barre DIN ou directement sur le mur. Il permet de brancher les thermostats des pièces à leurs actionneurs correspondantes. Chaque zone comporte un voyant DEL qui indique si elle est en demande d'énergie. Un thermostat à minuterie (nº 46643 ou nº 46673) peut envoyer un signal de retour au point de consigne aux autres thermostats par le biais de la borne horloge 1 ou 2. Dès qu'il y a une demande de chaleur pour une zone, un relais à deux contacts secs est activé (pompe, chaudière...). Des zones additionnelles peuvent s'ajouter en branchant le module d'expansion quatre zones StatLink®.

Données techniques

Module de base six zones StatLink® nº 40226	
Voltage de fonctionnement :	24 Vac ± 10 %
Température de fonctionnement :	0 à 50 °C (32 à 122°F)
Calibre du courant :	2,5 A (transformateur max. 60 VA)
Actionneurs max. (transformateur 60 VA) :	20
Actionneurs max. / Zone (15 W) :	4
Contact de l'actionneur :	4
Contact de la pompe :	relais (8 A)
Contact optionnel :	relais (8 A)
Dimensions :	224 × 88 × 58 mm (8-7/8" × 3-1/2" × 2-1/4")

L640226fr - 13 juin 2007

HeatLink et StatLink sont des marques déposées de HeatLink Group Inc.

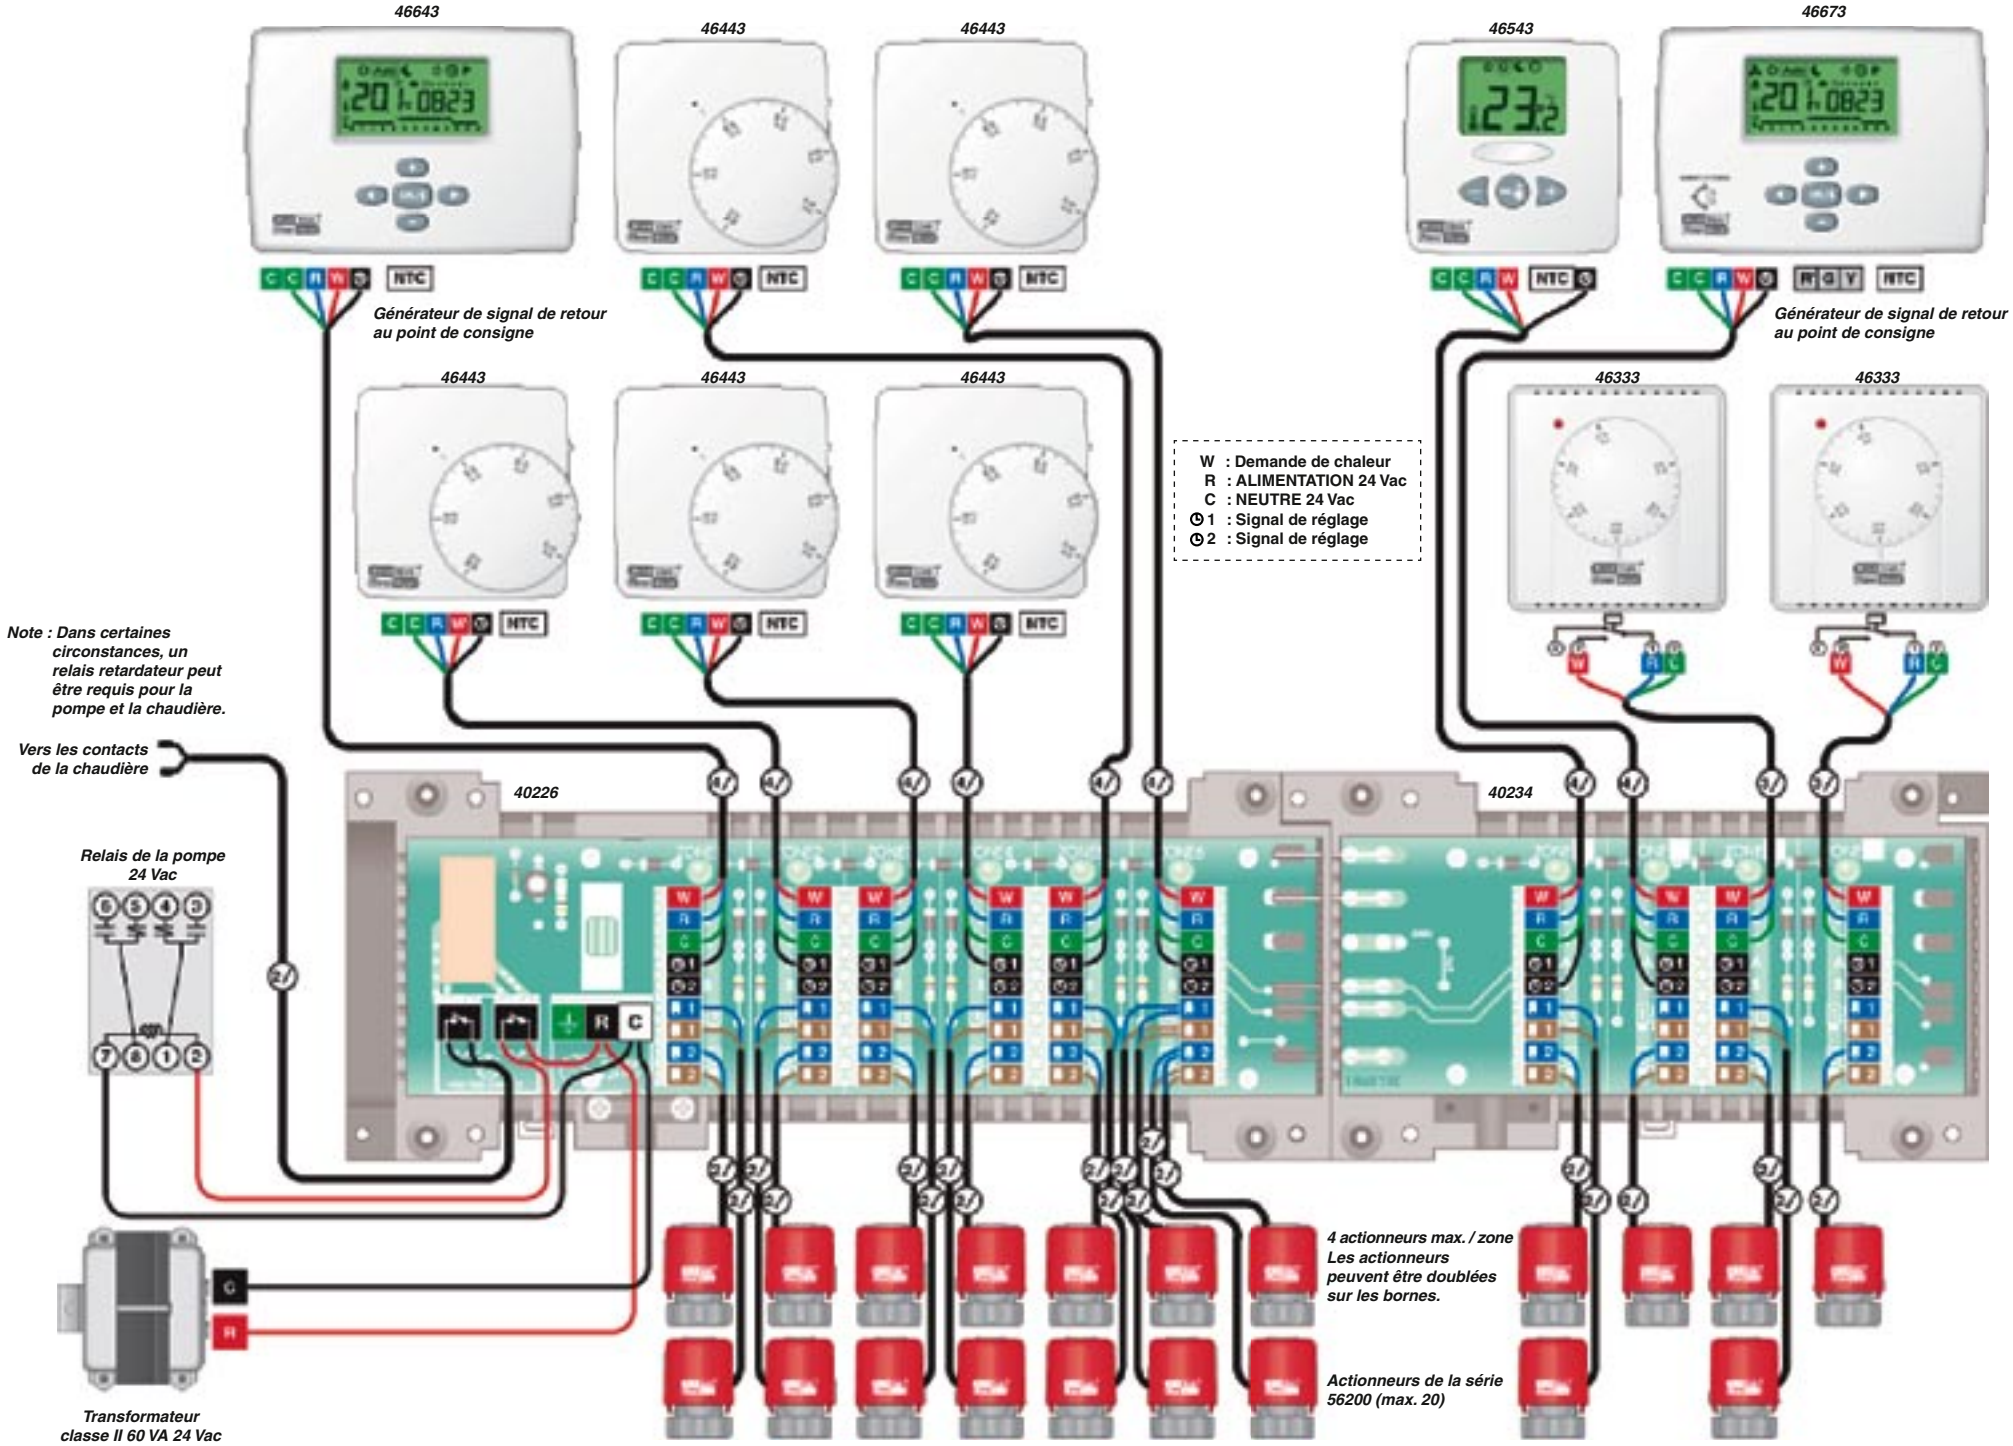
46643
46443
46443
46543
46673
Générateur de signal de retour au point de consigne
46443
46443
46443
46333
46333
Générateur de signal de retour au point de consigne
W : Demande de chaleur
R : ALIMENTATION 24 Vac
C : NEUTRE 24 Vac
1 : Signal de réglage
2 : Signal de réglage
Note : Dans certaines circonstances, un relais retardateur peut être requis pour la pompe et la chaudière.
Vers les contacts de la chaudière
40226
40234
Relais de la pompe 24 Vac
4 actionneurs max. / zone
Les actionneurs peuvent être doublées sur les bornes.
Actionneurs de la série 56200 (max. 20)
Transformateur classe II 60 VA 24 Vac