Guide de l'utilisateur nº 40234
Module d'expansion 4 zones StatLink®

Schéma électrique pour une zone :


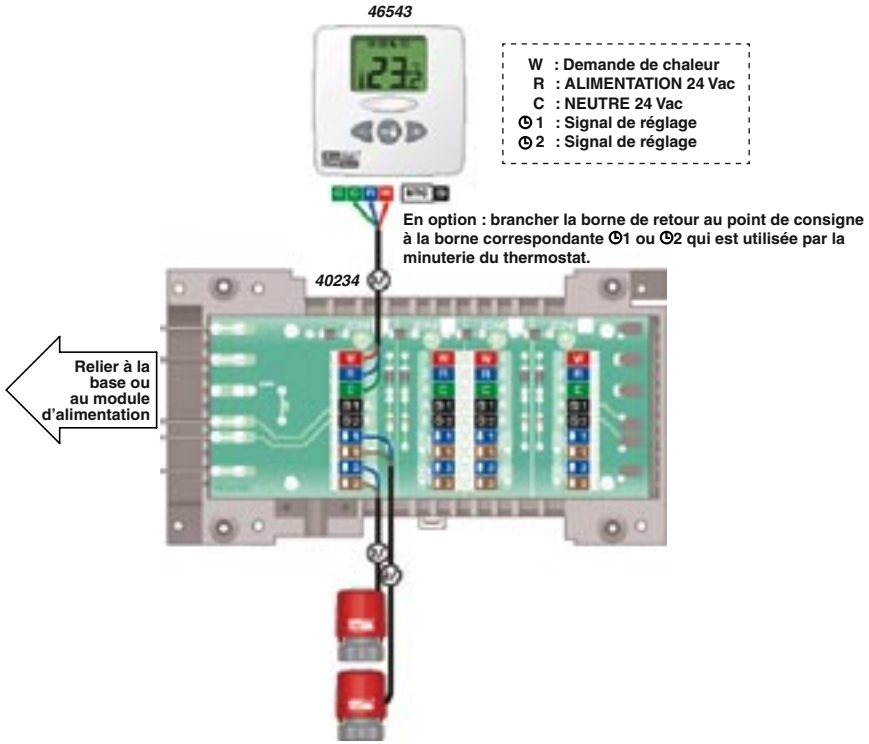


Schéma mécanique



Guide de l'utilisateur nº 40234
Module d'expansion 4 zones StatLink®

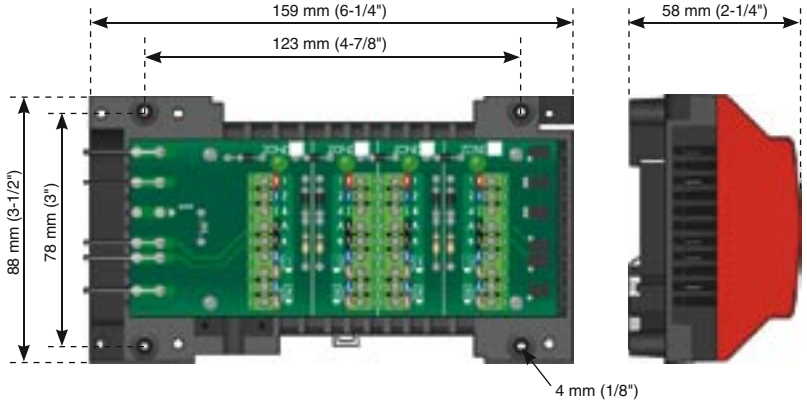

Description


Le module d'expansion quatre zones StatLink® se branche au module de base six zones StatLink®, permettant de brancher quatre autres thermostats de pièce à leurs actionneurs correspondantes.

Données techniques

Module d'expansion 4 zones StatLink® nº 40234	
Voltage de fonctionnement :	24 Vac ± 10%
Température de fonctionnement :	0 à 50°C (32 à 122°F)
Calibre du courant :	2,5 A (transformateur max. 60 VA)
Actionneurs max. (transformateur 60 VA) :	20
Actionneurs max. / Zone (15 W) :	4
Contact :	Triac
Dimensions :	159 × 88 × 58mm (6-1/4" × 3-1/2" × 2-1/4")

L640234fr - 13 juin 2007

HeatLink et StatLink sont des marques déposées de HeatLink Group Inc.

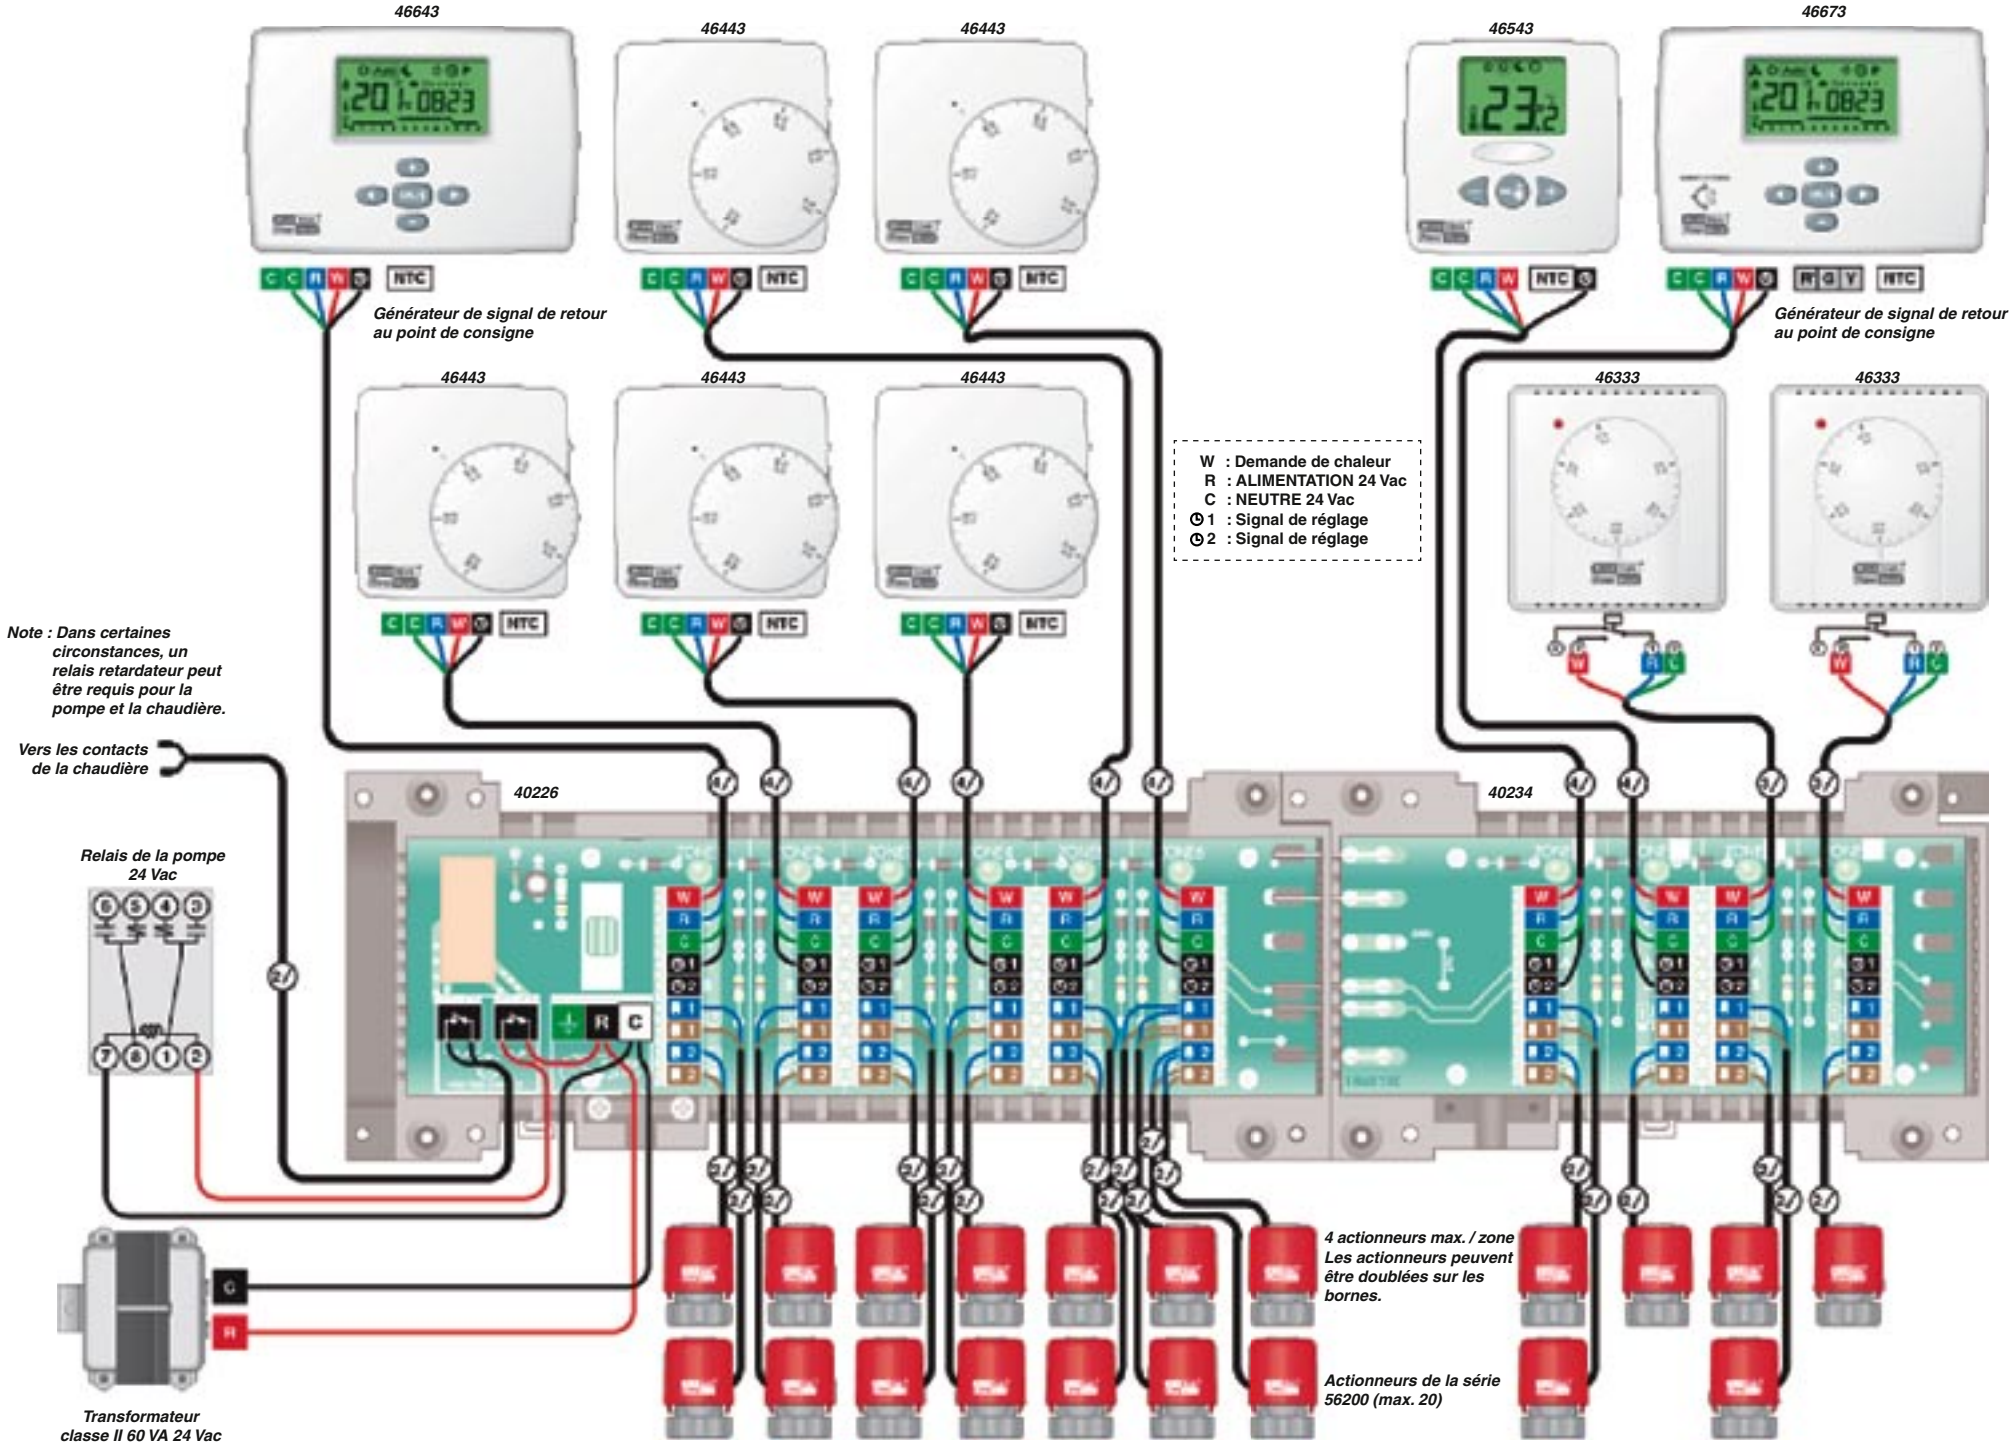
46643
46443
46443
46543
46673
Générateur de signal de retour au point de consigne
46443
46443
46443
46333
46333
Générateur de signal de retour au point de consigne
W : Demande de chaleur
R : ALIMENTATION 24 Vac
C : NEUTRE 24 Vac
1 : Signal de réglage
2 : Signal de réglage
Note : Dans certaines circonstances, un relais retardateur peut être requis pour la pompe et la chaudière.
Vers les contacts de la chaudière
40226
40234
Relais de la pompe 24 Vac
4 actionneurs max. / zone
Les actionneurs peuvent être doublées sur les bornes.
Actionneurs de la série 56200 (max. 20)
Transformateur classe II 60 VA 24 Vac